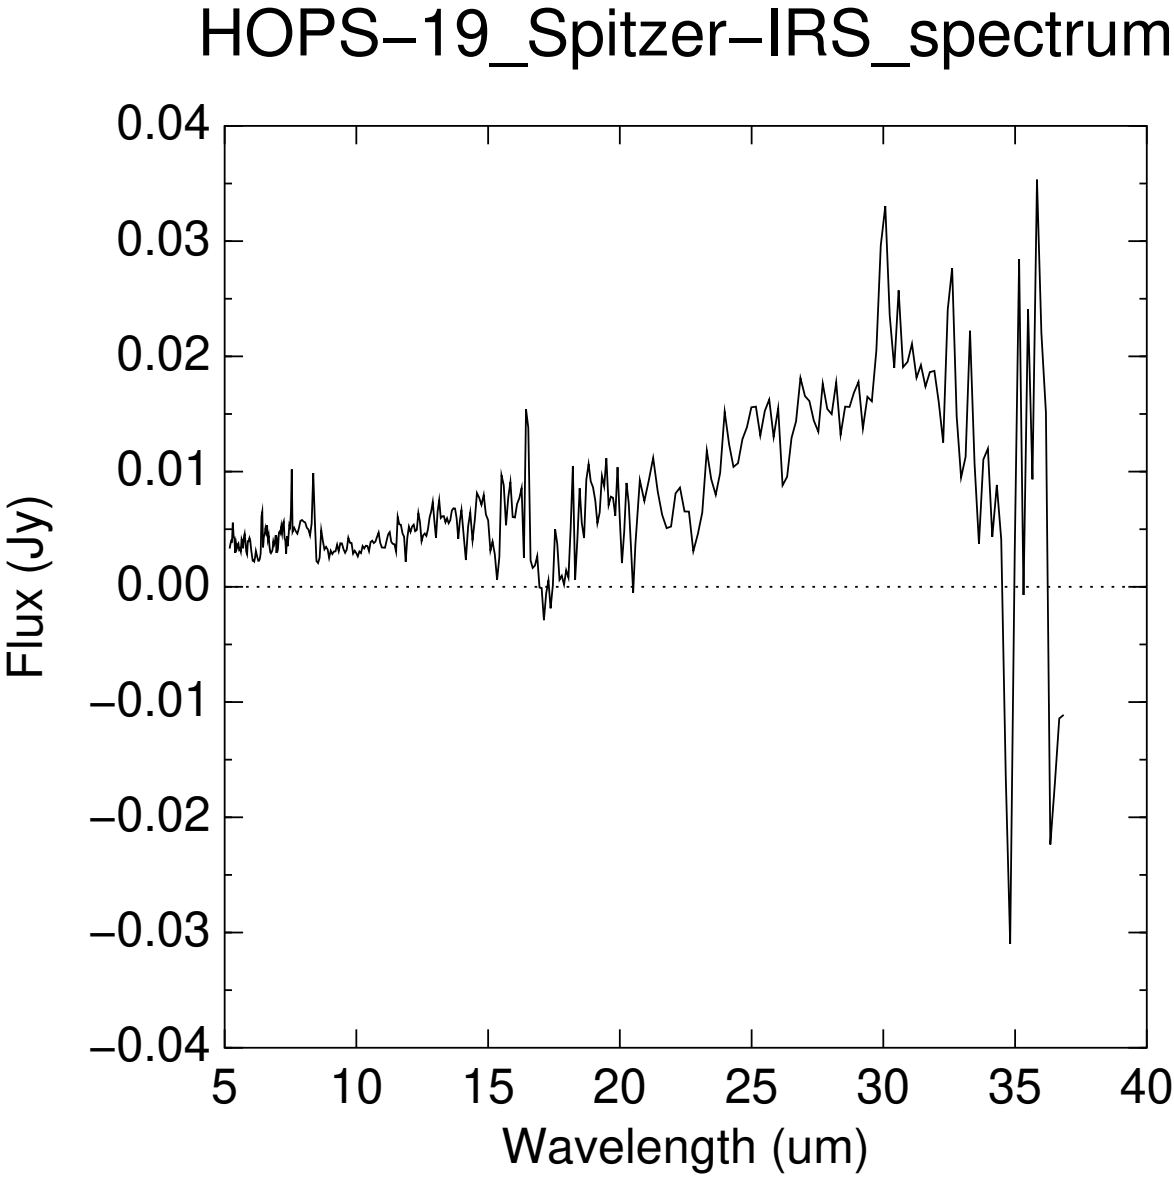
HOPS−19_Spitzer−IRS_spectrum
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
Flux (Jy)
5
10
15
20
25
30
35
40
Wavelength (um)